Nr segmentu	ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG								
Nr odpływu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nazwa odpływu lub urządzenia	Zasilanie podstawowe 3x230/400VAC (zgodnie z warunkami przyłączenia nr 17-C2/WP/02127)	Ochrona przeciwprzepięciowa rozdzielnicy głównej RG	Kontrola napięcia na szynach rozdzielnicy głównej RG	Termowentylator T1 do ogrzewania wnętrza rozdzielnicy głównej RG	Gniazdo siłowe GNS 400VAC / 16A	System monitoringu (zestaw gniazd wtykowych podwójnych 4x230VAC / 16A dla potrzeb zasilenia elementów instalacji monitoringu, a także potrzeb ogólnych)			
Moc zainst. / szczyt.	10 kW	-	-	0,2 kW	-	-			
Prąd znam. / szczyt.	16 A	-	-	3 A	-	-			
Ozn. kabla / relacja	ZK-RG-1	-	-	RG-T1-1	RG-GNS-1	RG-MONITORING-1			

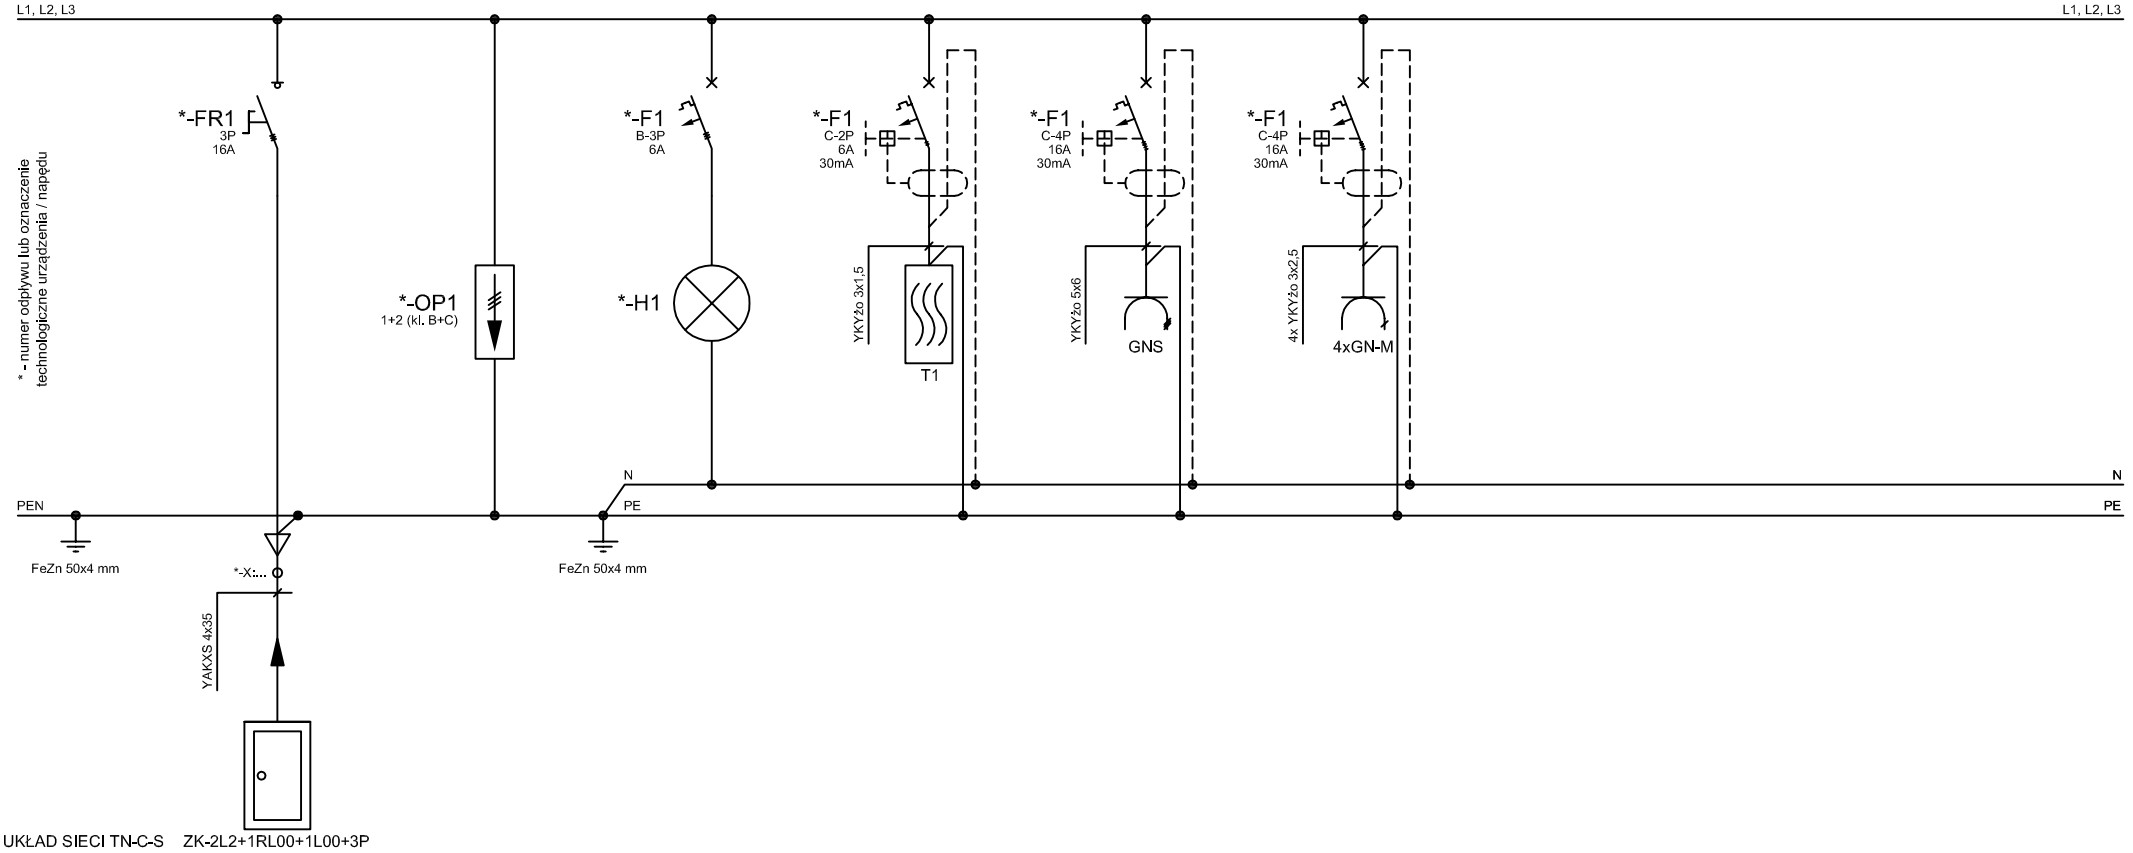

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO-USŁUGOWE „BROS”
PIOTR POROSA
UL. STEFANA GROTA ROWECKIEGO 7
61-695 POZNAŃ

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Wojciech Joniec	PDK/0246/PWOE/13	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	
Sprawdził:	mgr inż. Zygmunt Krawczyk	E-83/01		
Opracował:	mgr inż. Sebastian Mroczek	-	-	

Inwestor:
GMINA BYCHAWA
UL. PARTYZANTÓW 1
23-100 BYCHAWA

Nazwa zadania:
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W BYCHAWIE

Lokalizacja:
NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: **49**; ULICA: **PIŁECKIEGO 8**; MIEJSCOWOŚĆ: **BYCHAWA**
GMINA: **BYCHAWA**; POWIAT: **LUBELSKI**; WOJEWÓDZTWO: **LUBELSKIE**
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: **060903_4.0001.49**; OBRĘB EWIDENCYJNY: **0001**

Treść rys.:
IDEOWY SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG

Rys.: ZAŁ.2
Stadium: PB
Skala: -
Data: 11.2017